
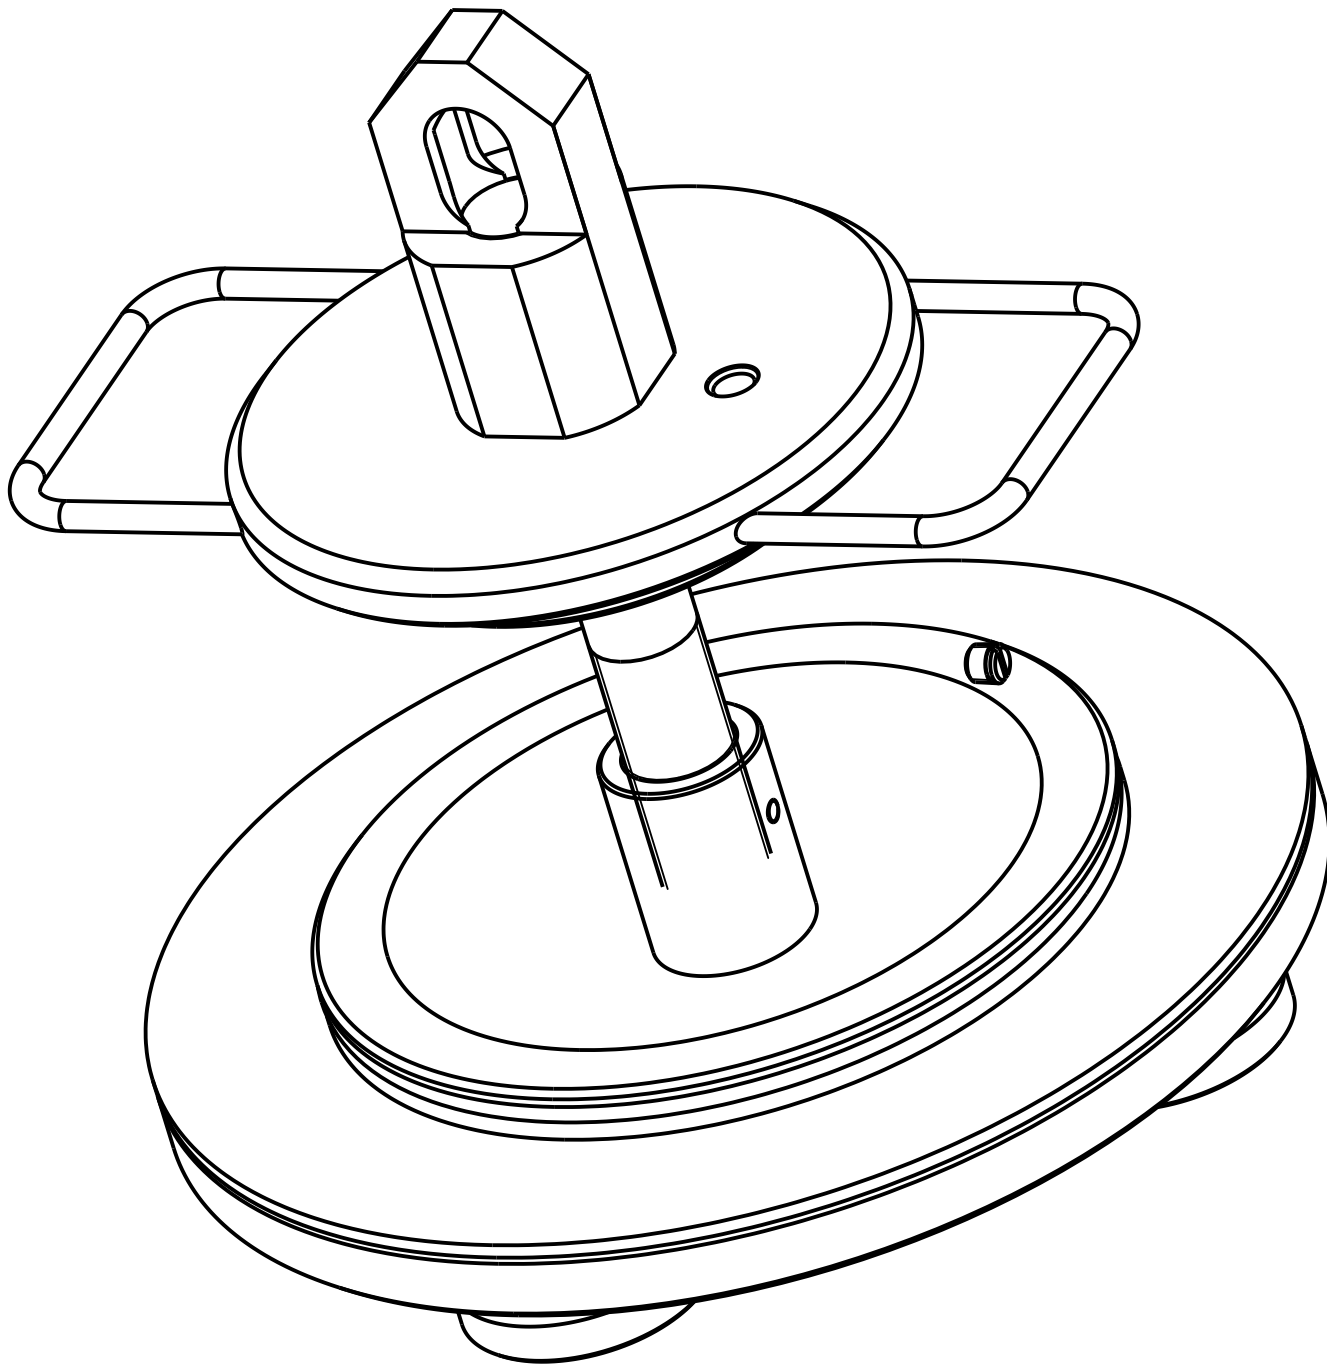
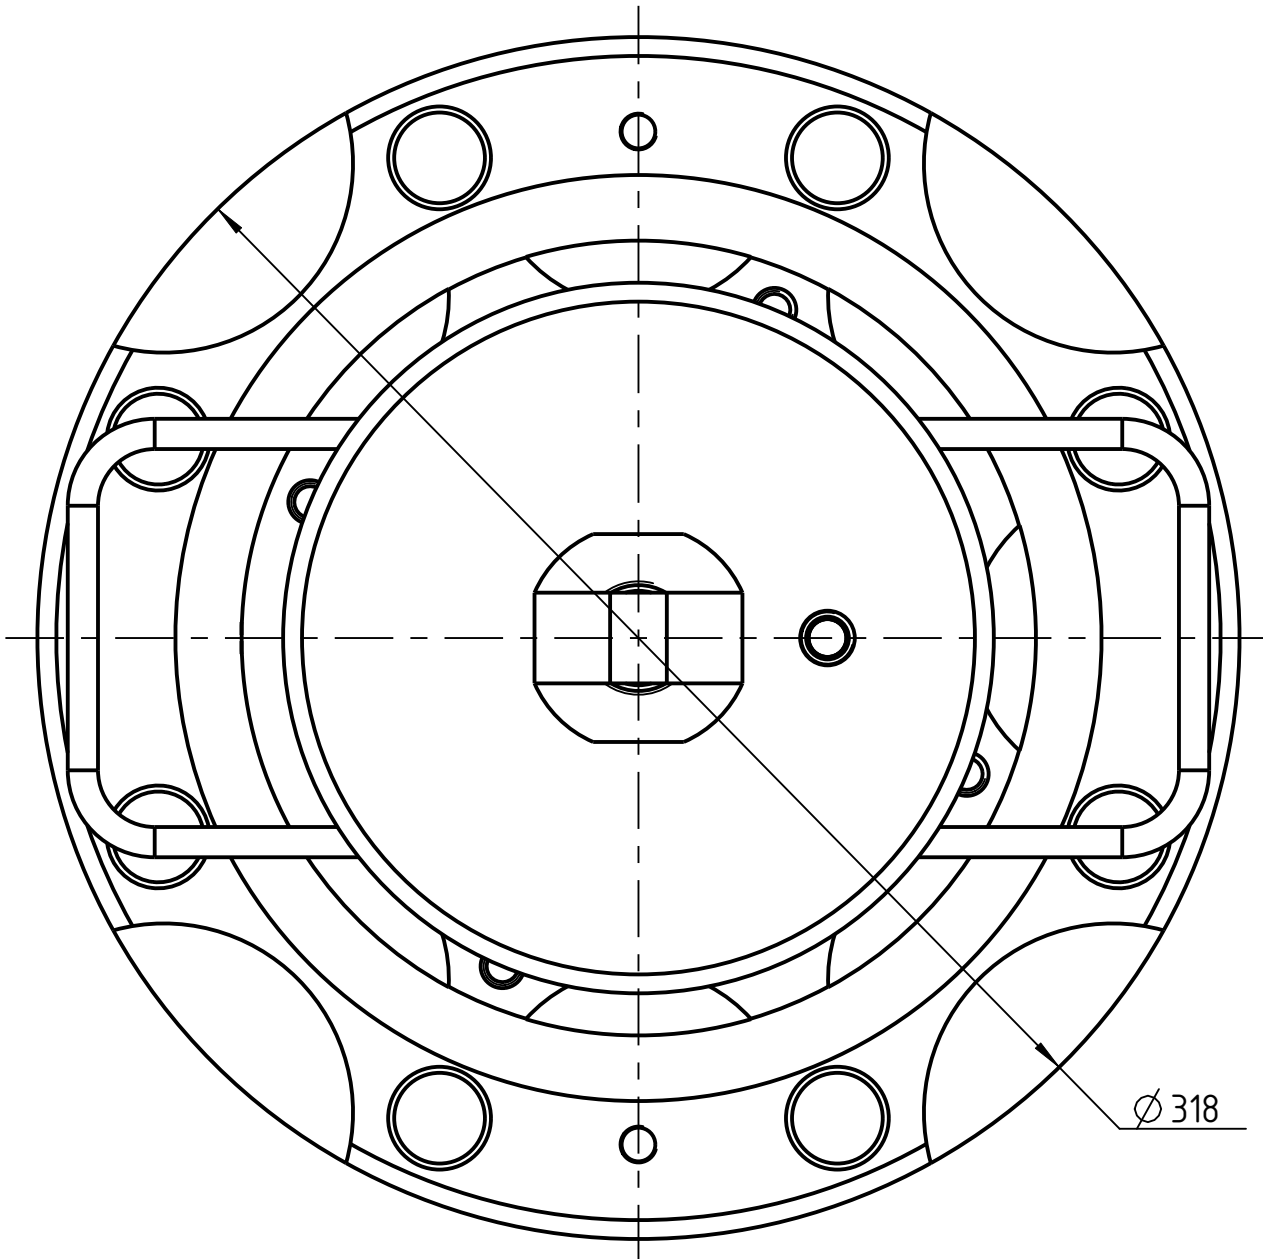


Имя модели	КТ_9693-2729MS	Версия	112	Имя чертёжа	КТ_9693-2729SB	Версия	115
Инв. № подл.	56128674	Подп. и дата	25.09.24	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	

Справ. №	КТ 9693-2729 MS
Перв. примен.	

КТ 9693-2729 СБ

Испытать на герметичность давлением воздуха
от 0,15 до 0,2 МПа в течение 30 с.

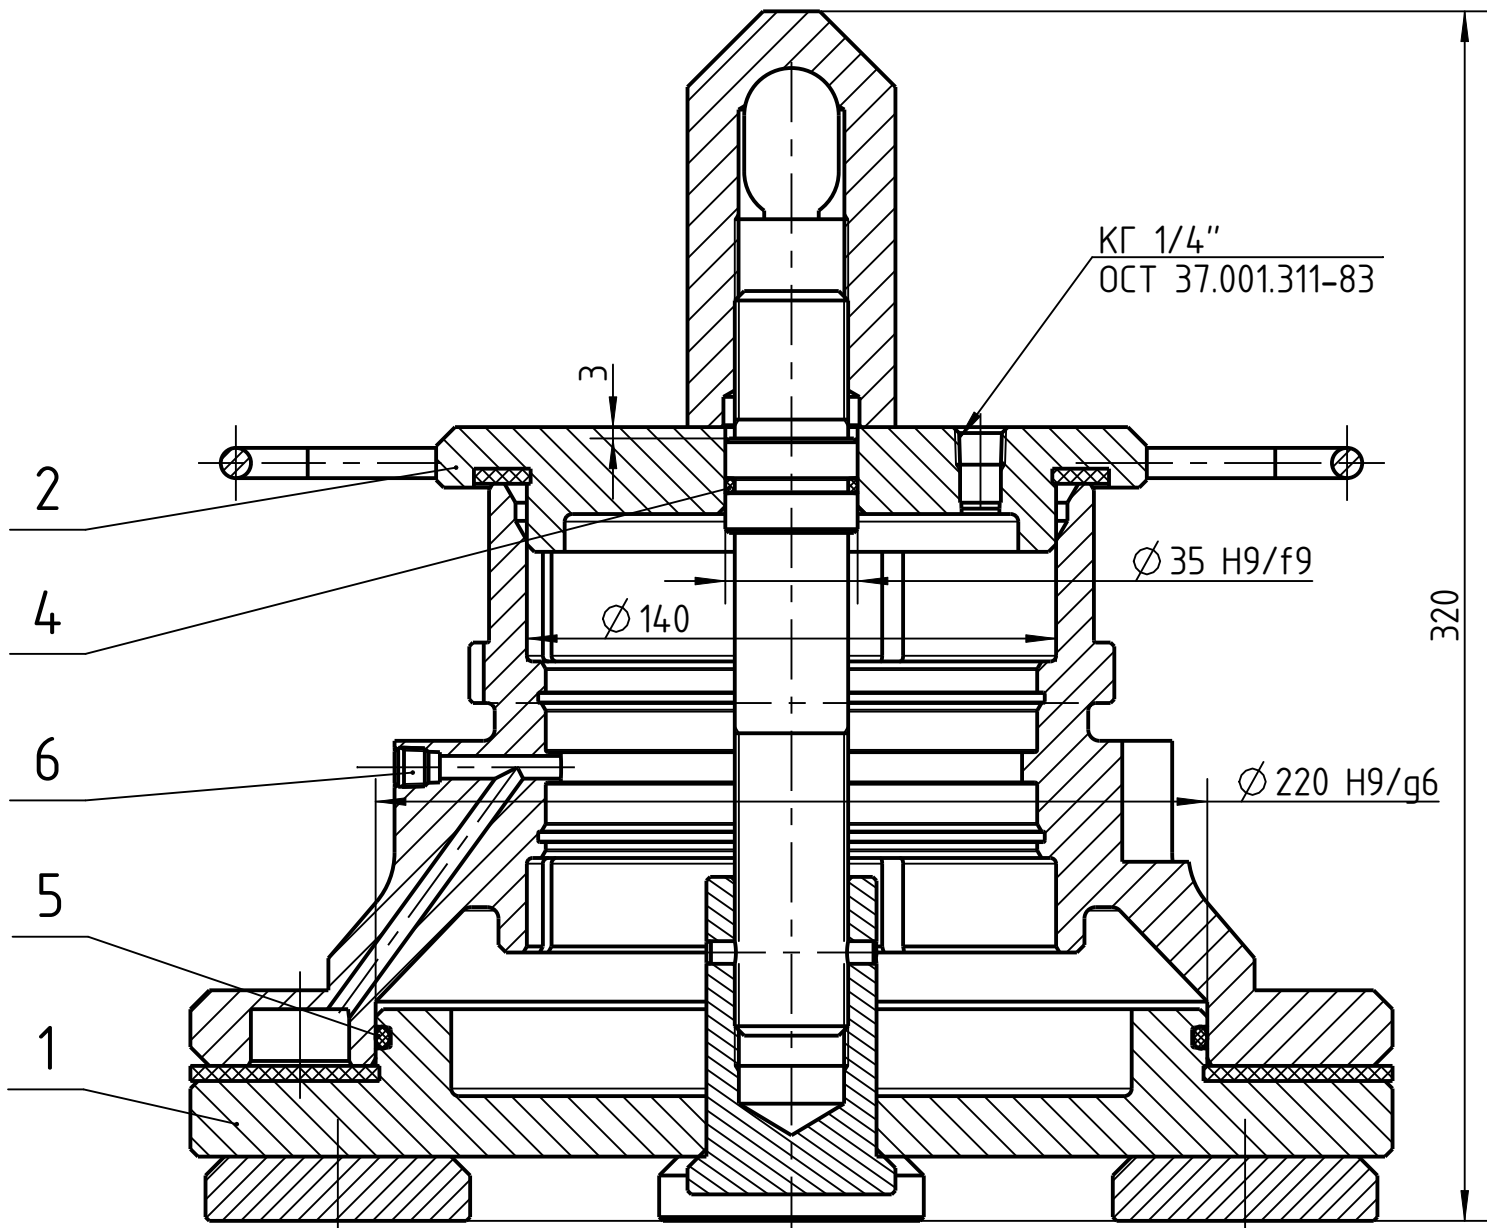

- 1 Размеры для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.11-2002: H14; h14; IT14/2.
3 Для смазки подвижных соединений и резьб использовать
Литол 24 ГОСТ 21150-75.

1					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Кравцова			29.09.24	
Проб.	Кулик				
Т. контр.					
Нач.КБ.	Кулик				
Н. контр.	Кулик				
Утв.	Богущий				

690003-3103015	W131.0665-2023		МСЦ-3	05709
№ изделия	№ докум.	Дата	Цех	Заказ.

Согласовано:

КТ 9693-2729 СБ			
Заглушки для проверки штуцы на герметичность Сборочный чертёж		Лит.	Масса
		22,75	1:2
		Лист	Листов
		1	1
		УГТ МЗКТ	